

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和02年12月17日

計画の名称	下水処理施設の長寿命化・改築・更新事業（３）（防災・安全）														
計画の期間	令和０３年度 ～ 令和０７年度（５年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	相生市														
計画の目標	相生下水管理センター及び那波ポンプ場等の機能向上に配慮しながら、計画的に老朽化施設の長寿命化・改築・更新を進め、雨水管渠を整備し浸水被害を解消し、安全安心な生活環境の確保を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		1,784	A	1,784	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	相生下水管理センターの改築更新事業の実施率を75%（R3）から100%（R7）に向上させる。			
	相生下水管理センターの改築更新工事の実施率	75%	85%	100%
	機械・電気設備の改築・更新工事の実施 改築更新済設備数／改築更新対象設備数（132施設）			
2	那波ポンプ場の改築更新事業の実施率を0%（R3）から100%（R7）に向上させる。			
	那波ポンプ場の改築更新工事実施率	0%	80%	100%
	機械・電気設備の改築・更新工事の実施 改築更新済設備数／改築更新対象設備数（68施設）			
3	下水道による都市浸水対策達成率を91%（R3）から100%（R7）に向上させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率	91%	95%	100%
	雨水管渠整備工事の実施 浸水対策済面積／浸水対策を実施すべき面積（678ha）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	相生市	直接	相生市	終末処 理場	改築	相生下水道管理センター改 築更新事業	汚泥処理設備、受変電設備、 自家発電設備改築更新	相生市	■	■	■	■	■	931		策定済
	A07-002	下水道	一般	相生市	直接	相生市	ポンプ 場	改築	那波ポンプ場改築更新事 業	水処理設備、電気設備改築更 新及び耐震補強	相生市	■	■	■	■	■	693		策定済
	A07-003	下水道	一般	相生市	直接	相生市	管渠（ 雨水）	新設	那波排水区 雨水路整備 事業	附帯工 1式	相生市	■	■				20		－
	A07-004	下水道	一般	相生市	直接	相生市	管渠（ 雨水）	新設	普光澤川排水区 雨水幹 線整備工事	雨水管 □2000×1100mm L= 400m	相生市	■	■	■			100		－
	A07-005	下水道	一般	相生市	直接	相生市	－	－	相生市下水道施設ストッ クマネジメント計画策定 事業	変更計画策定・改築更新 1 処理区 2 排水区	相生市			■	■	■	40		策定済
											小計						1,784		
										合計						1,784			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	97	199	205	31	
計画別流用増△減額 (b)	9	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	106	199	205	31	
前年度からの繰越額 (d)	186	86	71	12	
支払済額 (e)	204	214	264	31	
翌年度繰越額 (f)	86	71	12	12	
うち未契約繰越額(g)	0	0	2	0	
不用額 (h = c+d- e- f)	2	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0.68	0	0.72	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート


計画の名称： 下水処理施設の長寿命化・改築・更新事業（３）（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①上位計画との整合性	
I. 目標の妥当性	
1) 上位計画（総合計画、生活排水処理計画、都市計画等）との整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
2) 下水道の諸計画（合流式下水道緊急改善計画等）との整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
3) 関連する諸計画（河川整備計画等）との整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
②地域の課題への対応	
I. 目標の妥当性	
1) 地域の課題を踏まえて目標が設定されている。	○
I. 目標の妥当性	
2) 必要性という観点から事業内容、整備箇所の位置づけが高い。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と定量的指導の整合性	
II. 計画の効果・効率性	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
④定量的指標の明確性	
II. 計画の効果・効率性	
1) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
⑤目標と事業内容の整合性	
II. 計画の効果・効率性	
1) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
2) 目標及び事業内容と計画区域等との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
⑥事業の効果	

[illegible]

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	下水処理施設の長寿命化・改築・更新事業（3）（防災・安全）（第1回変更）		
計画の期間	令和3年度 ～ 令和7年度（5年間）	交付対象	相生市

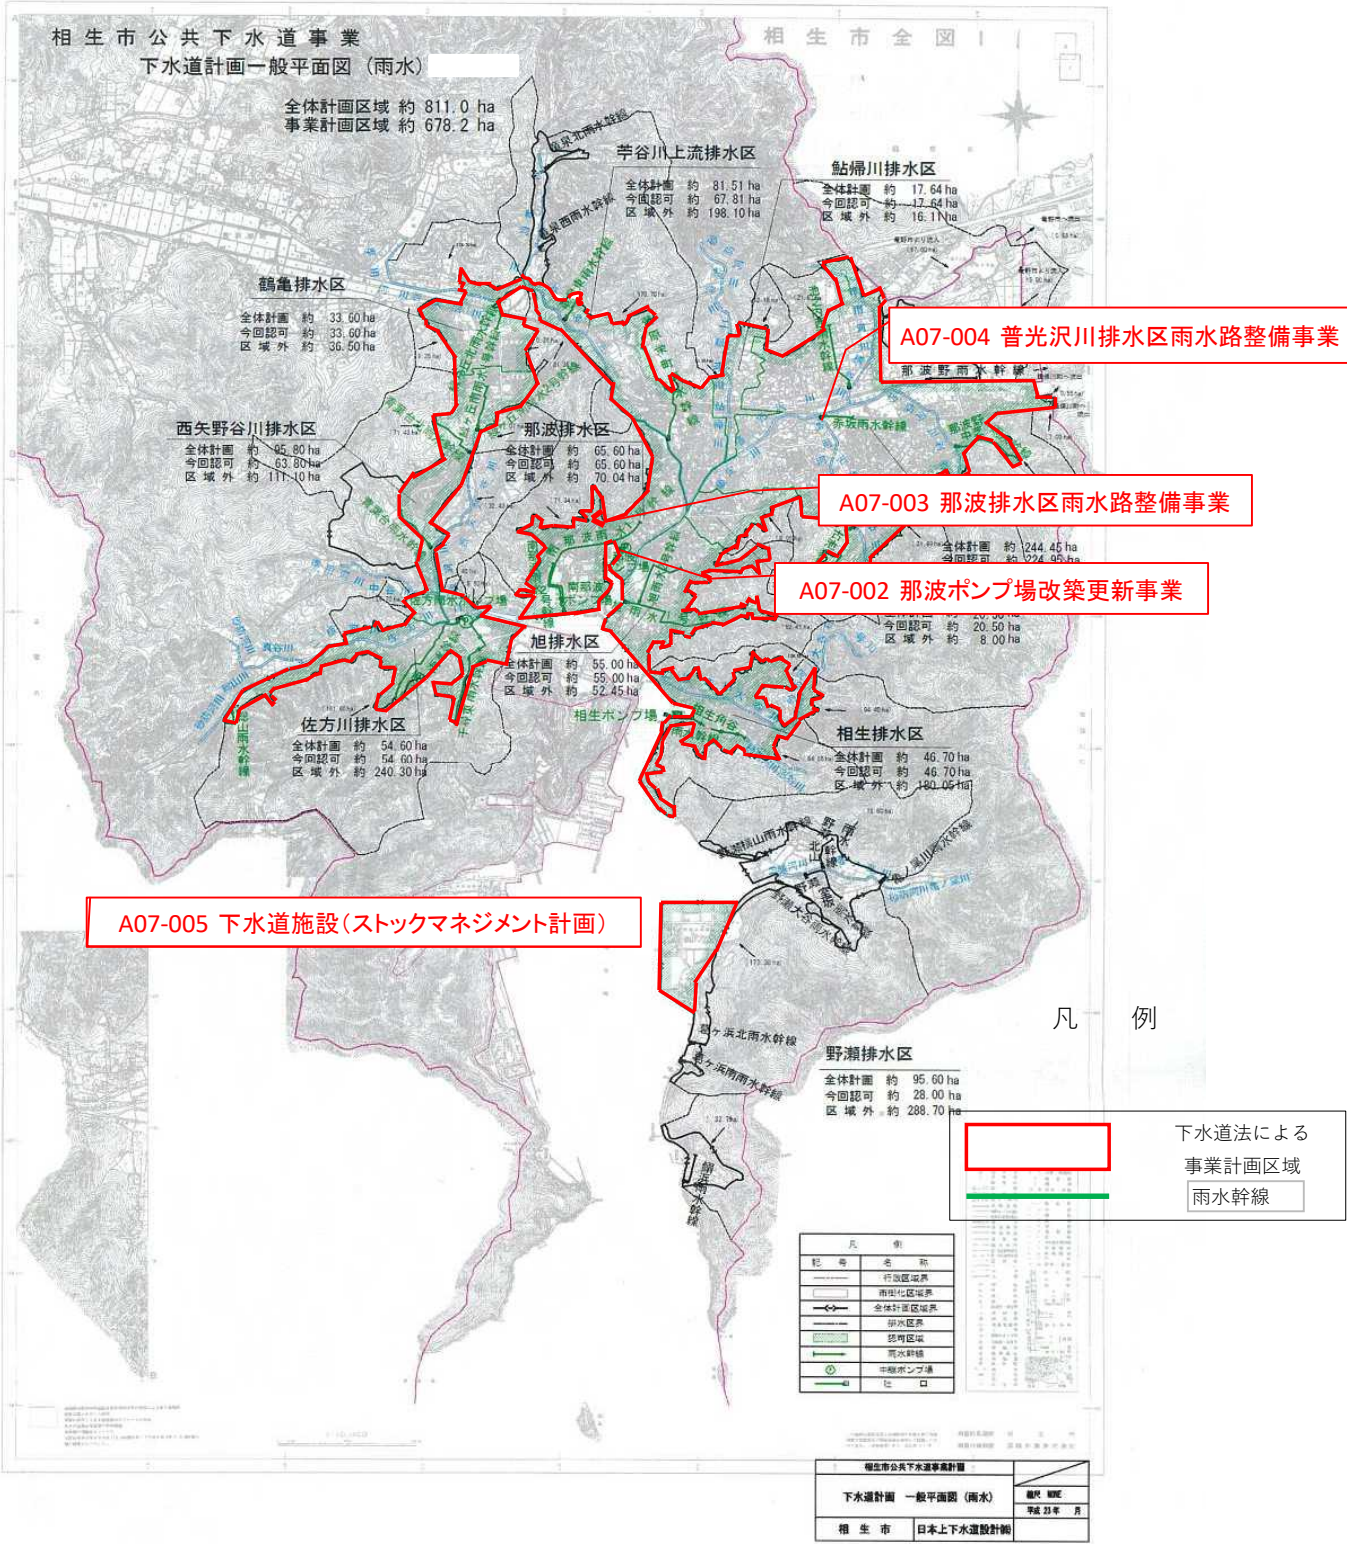

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	下水処理施設の長寿命化・改築・更新事業（３）（防災・安全）		
計画の期間	令和３年度 ～ 令和７年度（５年間）	交付対象	相生市

